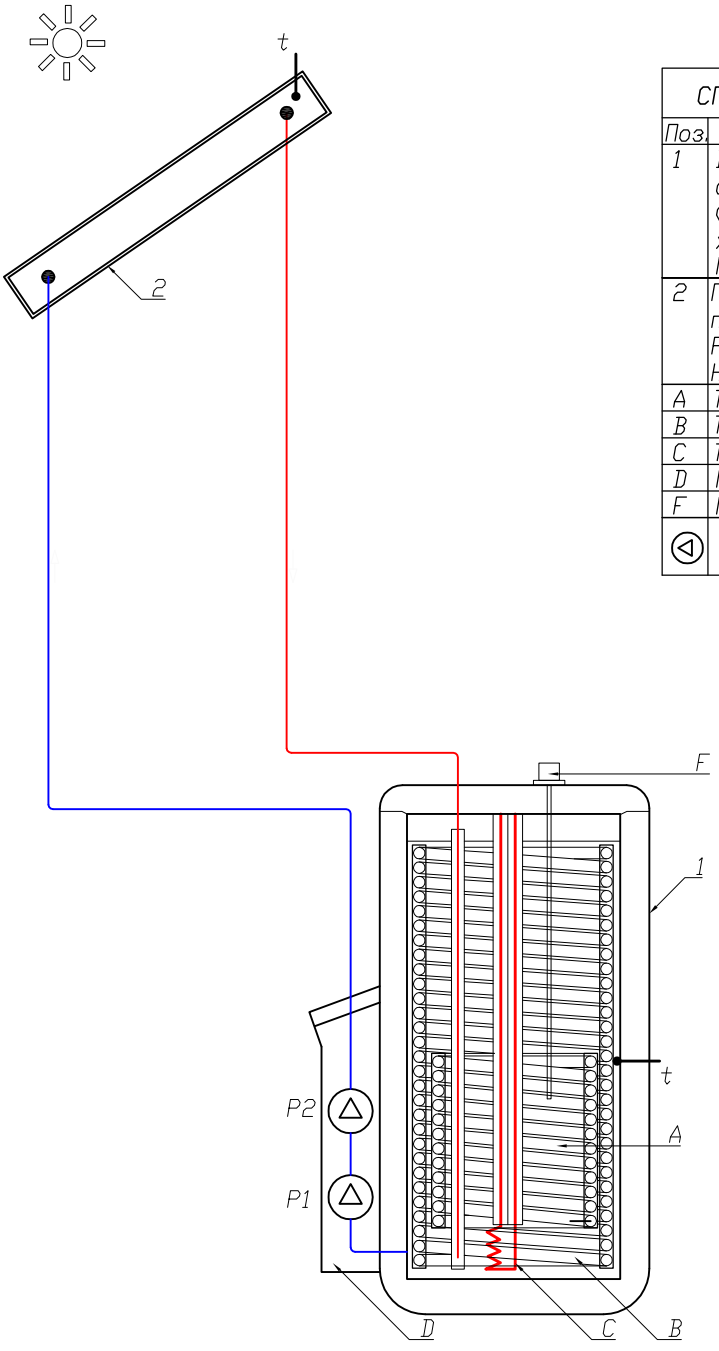


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	
Поз.	Наименование
1	Водосъдържател HYC 544/19/0 с общ воден обем от 500l, вертикален, р-ри 790/790/159mm (с помощен ел.нагревател 3kW; 220V захранен от хидробокс Altherma), също и помпена група RPS3 Nел=0.020-0.090W; 220V
2	Група слънчеви колектори, плоски със селективно покритие тип V26A с апертурна площ 2,35m2 Размери: 2000/1300/95mm; маса:41kg; V=1,63l Наклон на монтажа 35°-40°
A	Топлообменник за подгряване от термоомпата
B	Топлообменник за БГВ (проточен)
C	Топлообменник за подпомагане на отоплението
D	Помпена група RPS3
F	Помощен нагревател EHS/500/7; Nел=3kW
◁	P1-циркулационна помпа солари (към RPS3) P2-зареждаща помпа солари (към RPS3)